

**Мониторирование ЭКГ**

ФИО: \_\_\_\_\_


 Дата рождения: \_\_\_\_\_ Возраст: 70

Вес: \_\_\_\_\_ Рост: \_\_\_\_\_ Адрес: \_\_\_\_\_


Принимаемая терапия: \_\_\_\_\_

**Протокол нагрузки**

Мощность нагрузки (Вт)	Время (мин)	ЧСС (уд/мин)	АД (ммHg)	Индекс Пульс*АД	Смещение ST (максимально выраженный канал)
Покой	03:08	58	120/80	69	
50	02:00	98	120/80	-	
75	02:00	108	145/90	156	
100	02:00	123	160/90	196	
125	00:07	122	160/90	-	
ВП	05:05	77	124/67	95	

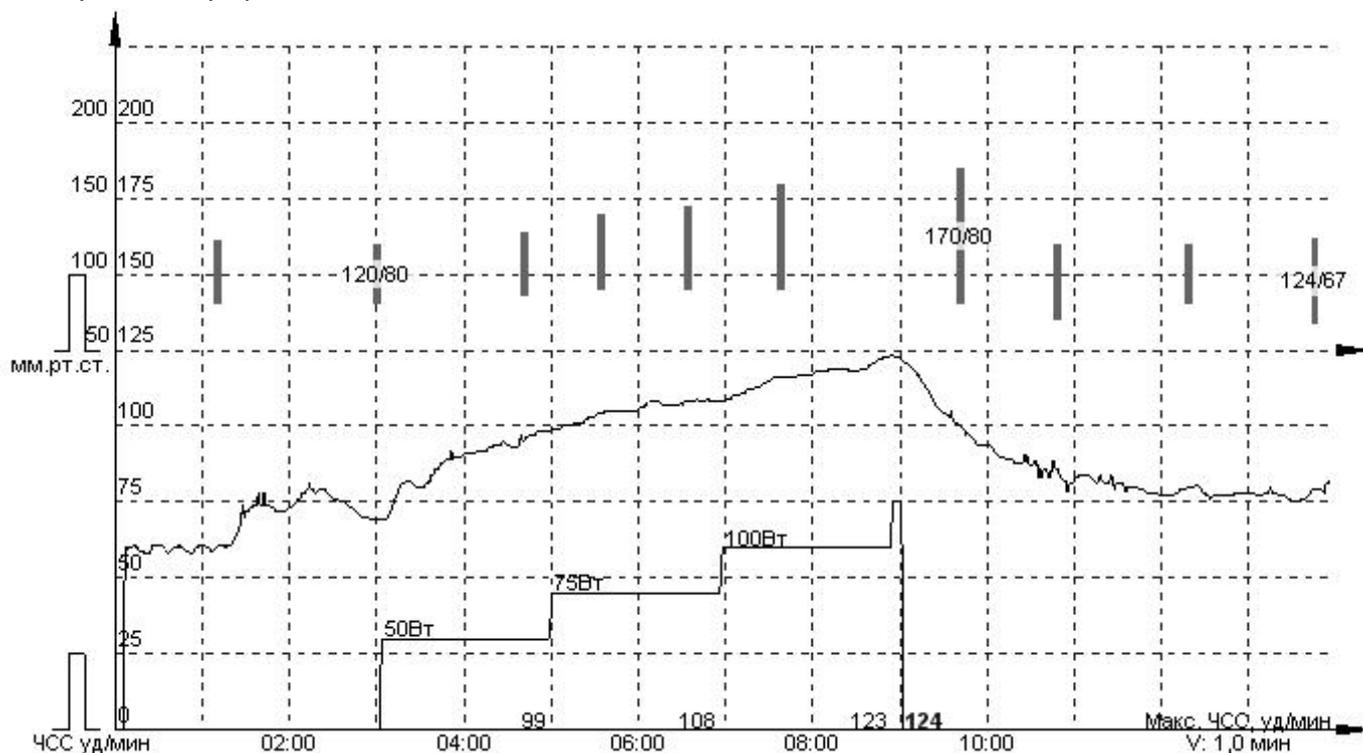
**Интегральный график**

**Интегральный график**

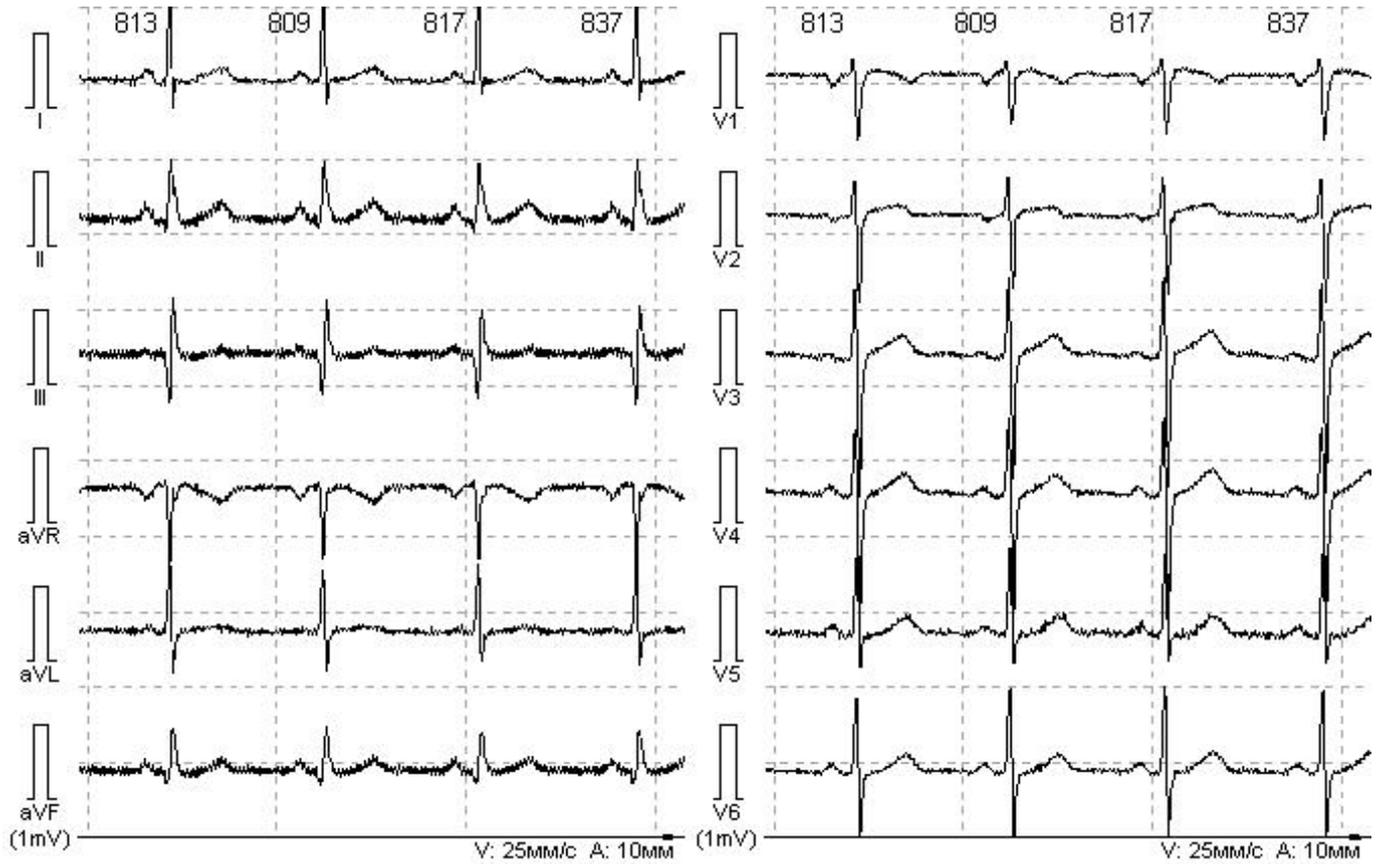Исходная ЭКГ [31 авг 11:16:41]




ЭКГ в состоянии покоя, с ЧСС 75 уд/мин

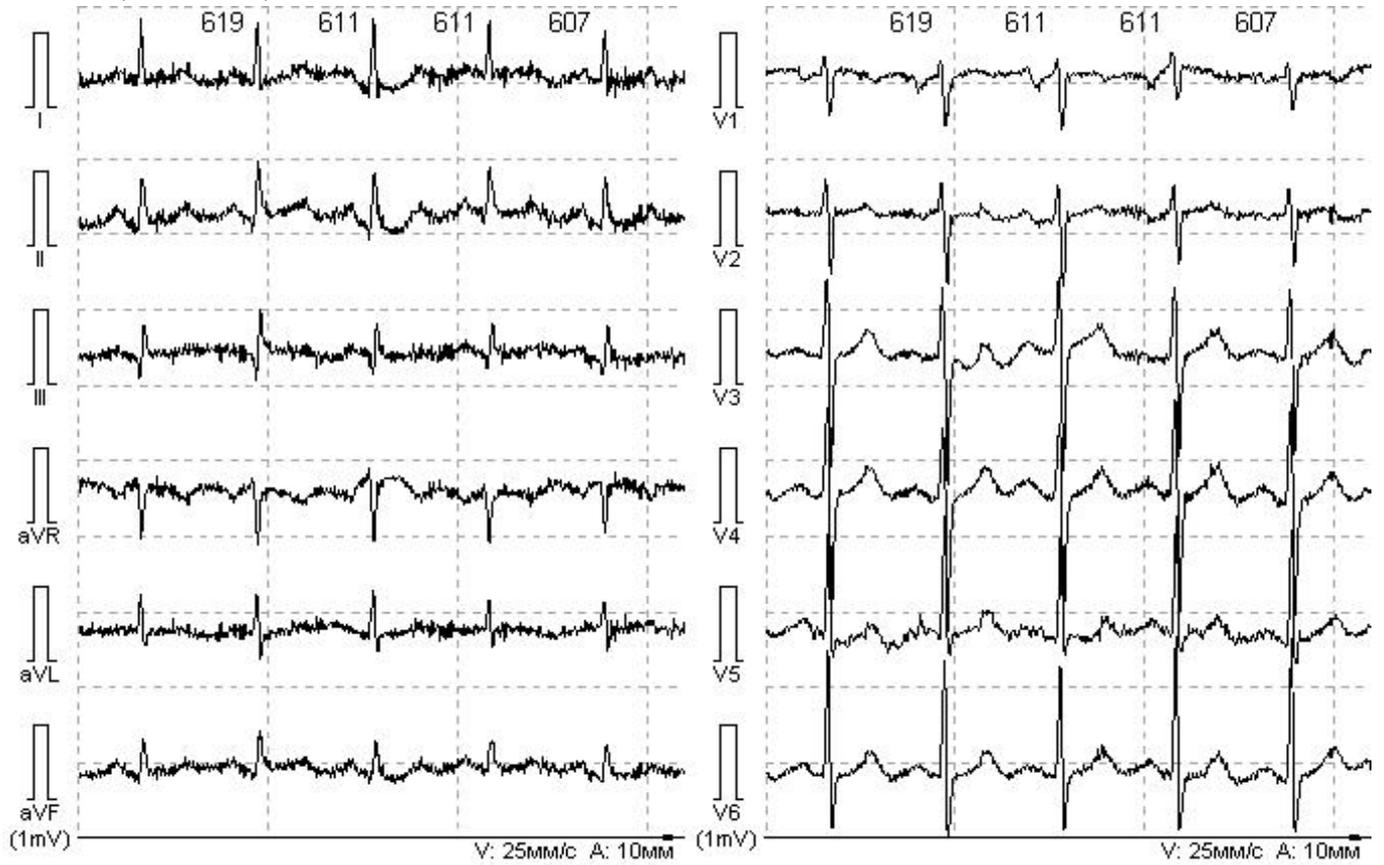ЭКГ на ступени нагрузки 50Вт [31 авг 11:18:58]




Ступень №1, Нагрузка 50Вт, с ЧСС 98 уд/мин

ЭКГ на ступени нагрузки 75Вт [31 авг 11:20:58]

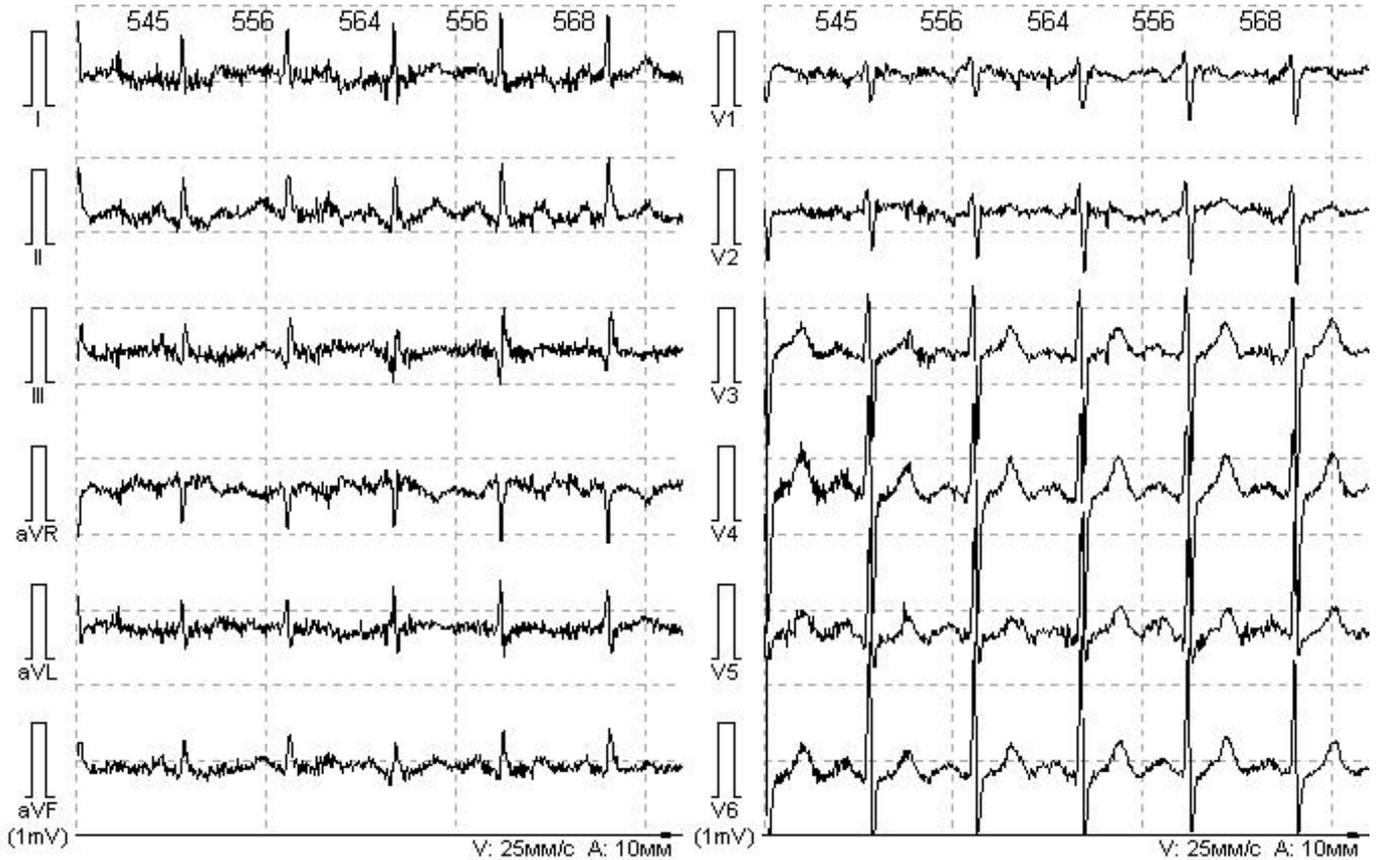


Ступень №2, Нагрузка 75Вт, с ЧСС 109 уд/мин

ЭКГ на ступени нагрузки 100Вт [31 авг 11:22:58]

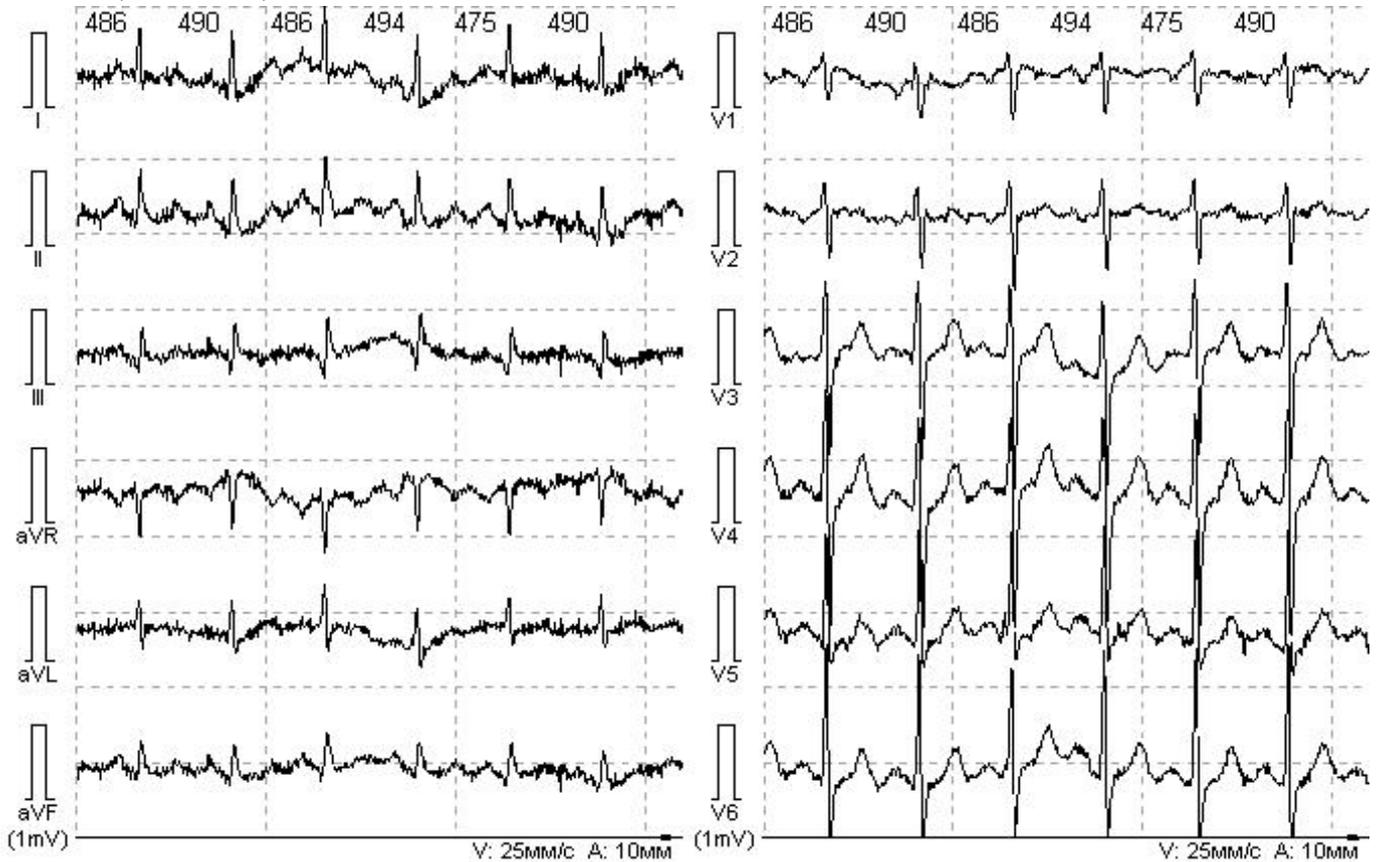


Ступень №3, Нагрузка 100Вт, с ЧСС 122 уд/мин

ЭКГ в максимуме нагрузки 125Вт [31 авг 11:23:05]

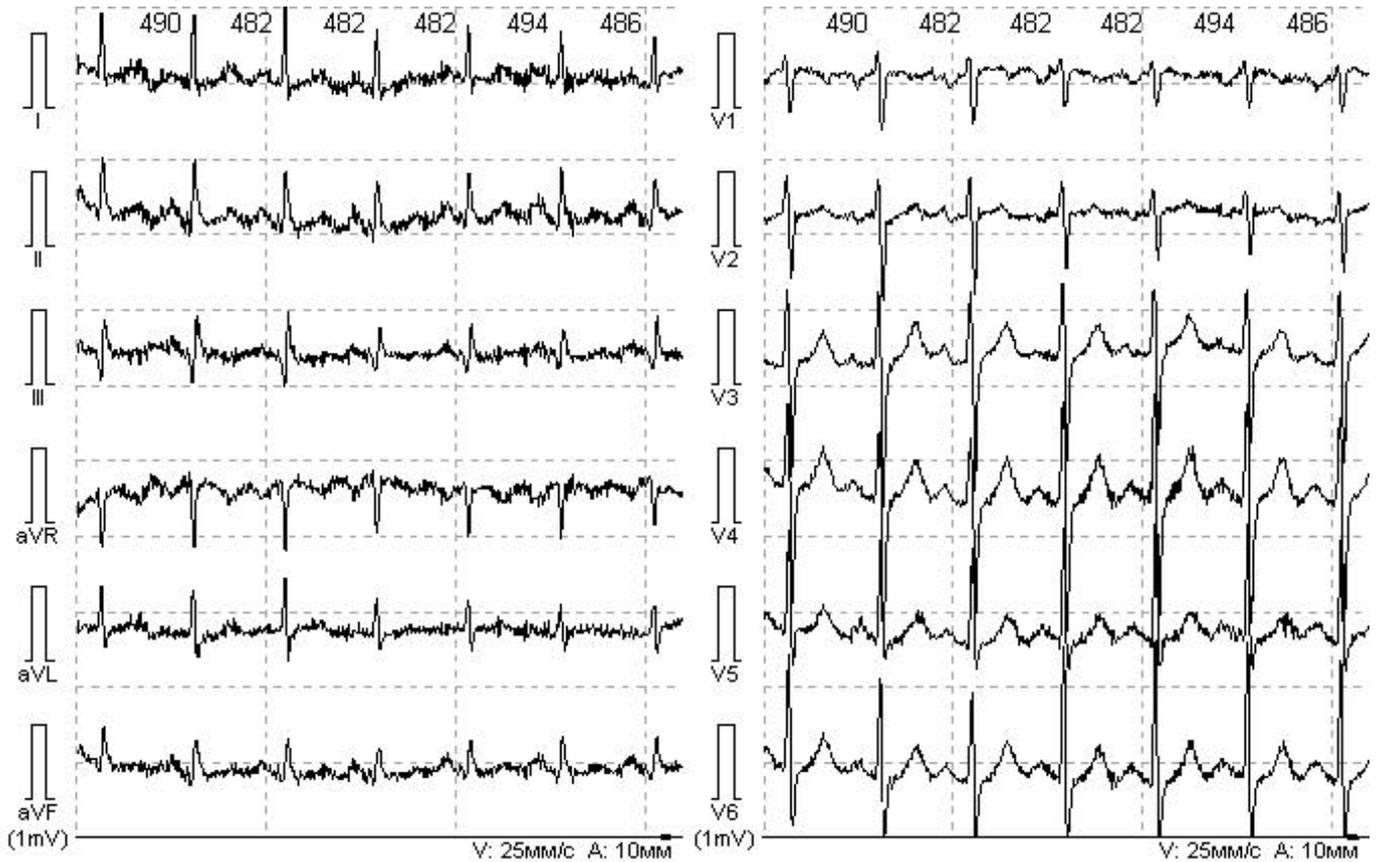


Ступень №4, Нагрузка 125Вт, с ЧСС 122 уд/мин

ЭКГ восстановительный период [31 авг 11:27:50]

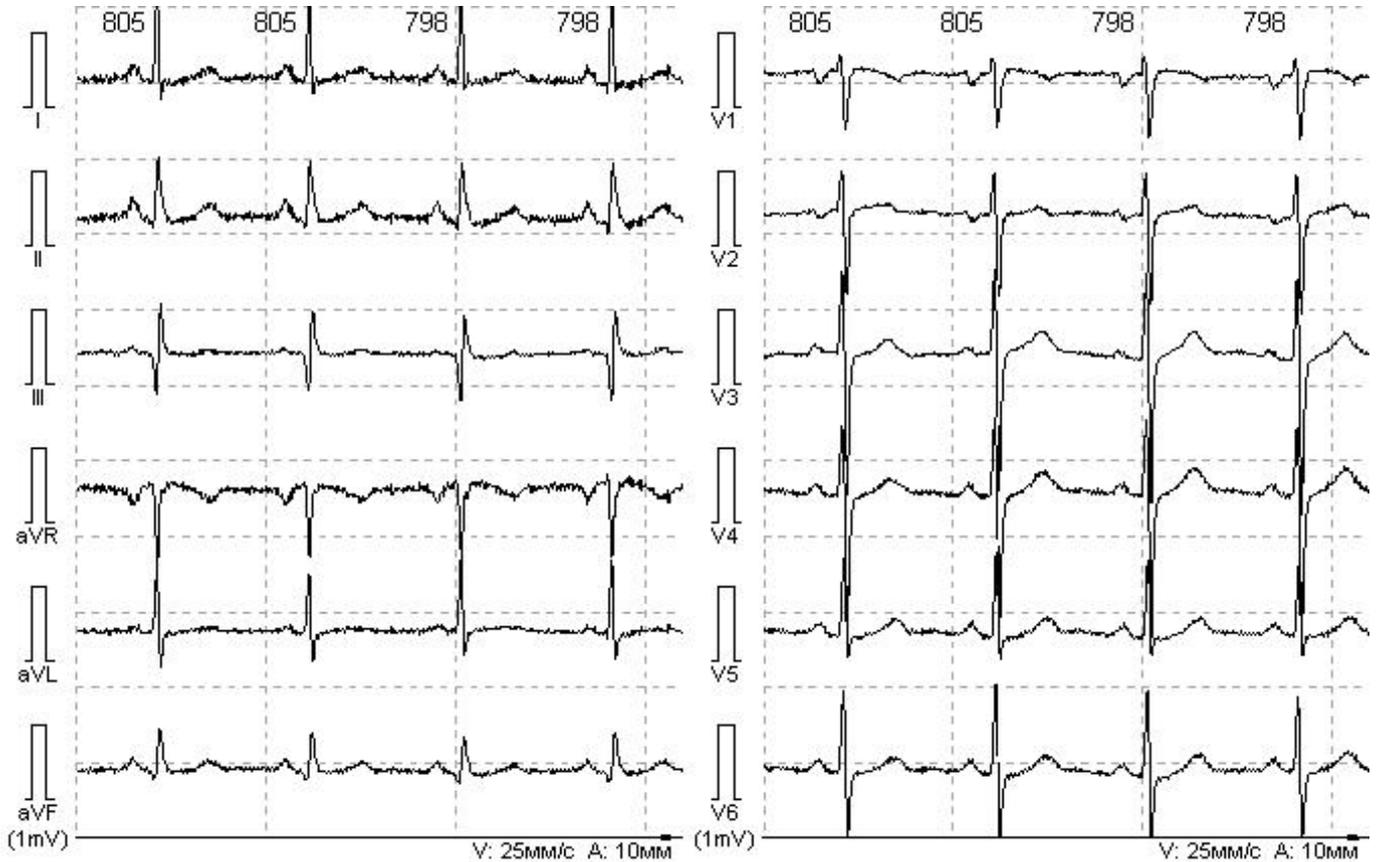

ВП 5 мин. 5 сек., с ЧСС 75 уд/мин

Усредненная ЭКГ

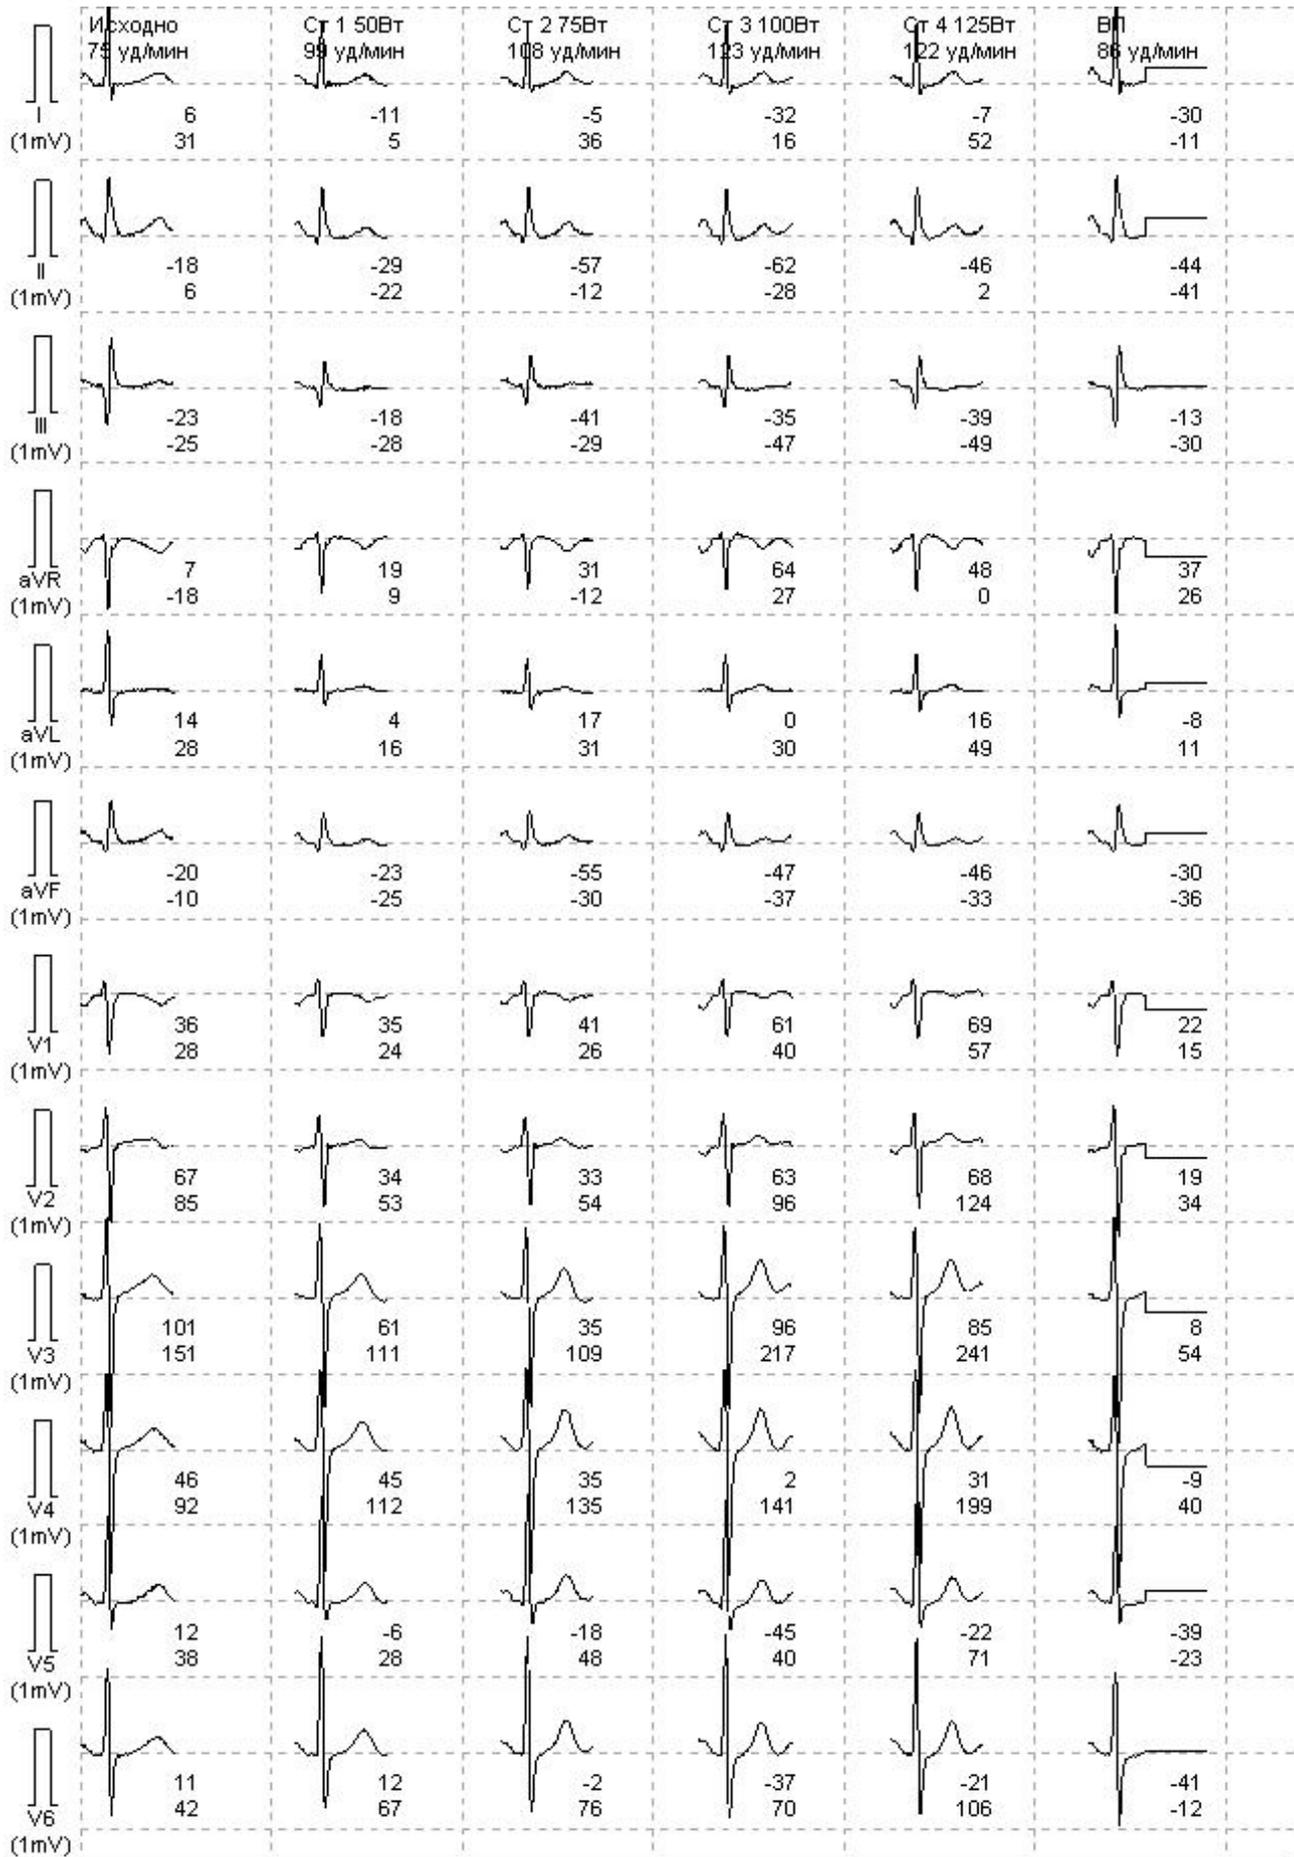

V: 25mm/c A: 10mm

Заключение по нагрузочной пробе.

Максимальная достигнутая мощность 125 Вт, длительность 00:07

Длительность нагрузки 06:07, Проба прекращена из-за усталости пациента при ЧСС122 в минуту, что составляет 65% от максимальной ЧСС для данного возраста (Субмаксимальная ЧСС не достигнута)

Продолжительность восстановительного периода 05:05

Толерантность к нагрузке высокая

Ишемические изменения во время пробы не зарегистрированы

Во время нагрузок у пациента были жалобы и неприятные ощущения

Тест сомнительный

29.01.2009

Врач: \_\_\_\_\_

/ Демидова М.М. /